


PP2

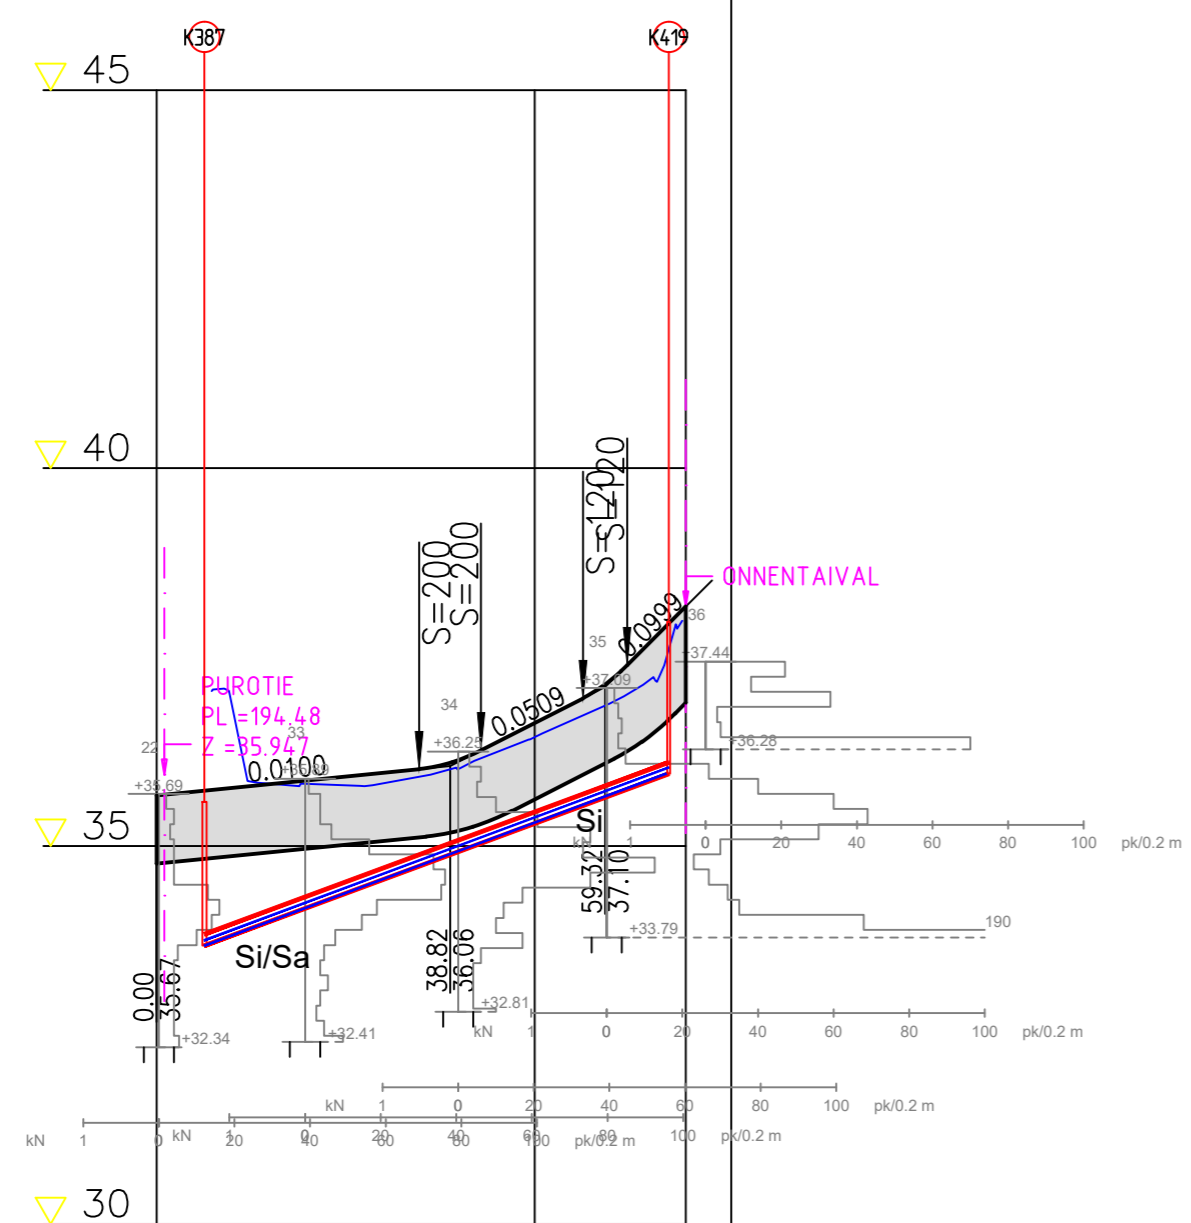

Jätevesi, sisäpohjan korkeus
Putken mitat ja laatu
Paalu, kaivoväli ja kaltevuus
Vesijohto, sisäpohjan korkeus
Putken mitat ja laatu
Paalu, kaivoväli ja kaltevuus

3368	160 PVC SN8	3596
6.3	6140/0.037	67.7
	75 PE80 PN10	

0						
34.727	34.727	34.727	34.727	34.727	34.727	34.727
0.01	S=200	0.05	S=120	0.1		

Kaltevuus / pyöristyssäde

Tasausviivan korkeus

Maanpinnan korkeus

Kaarevuus

Ajoradan sivukaltevuus

35.67	35.77	35.87	35.97	36.14	36.63	37.19	38.17
36.85	35.82	35.83	36.02	36.44	36.89		
0.00			50				70.00
			Sr				
			7.28				
			qv=0.025				
			qo=-0.025				

Paineputkien asennussyvyys 1,8 m maanpinnasta.
Routasuojaus (T103) jos putkien as.syvyys < 1,8 m.
Routasuojaus (T105) jos putkien as.syvyys < 1,1 m.

Korkeusjärjestelmä	N60	Koordinaattijärjestelmä	KKJ2
TYÖ	Pornainen, Pornaisten kunta Laidunalueen kunnallistekniikka		
PIIRUSTUS	Katu- ja rakennussuunnitelma Pituusleikkaus - PP 2		
	TUTK. Mal	PIIRT. TuT	MITTAK. 1:1000/1:100
	SUUNN. TuT		PVM. 30.6.2020
	TARK. SaP		PIIR. NRO
	HYV. Anl		30031/PIT5