


PP 2

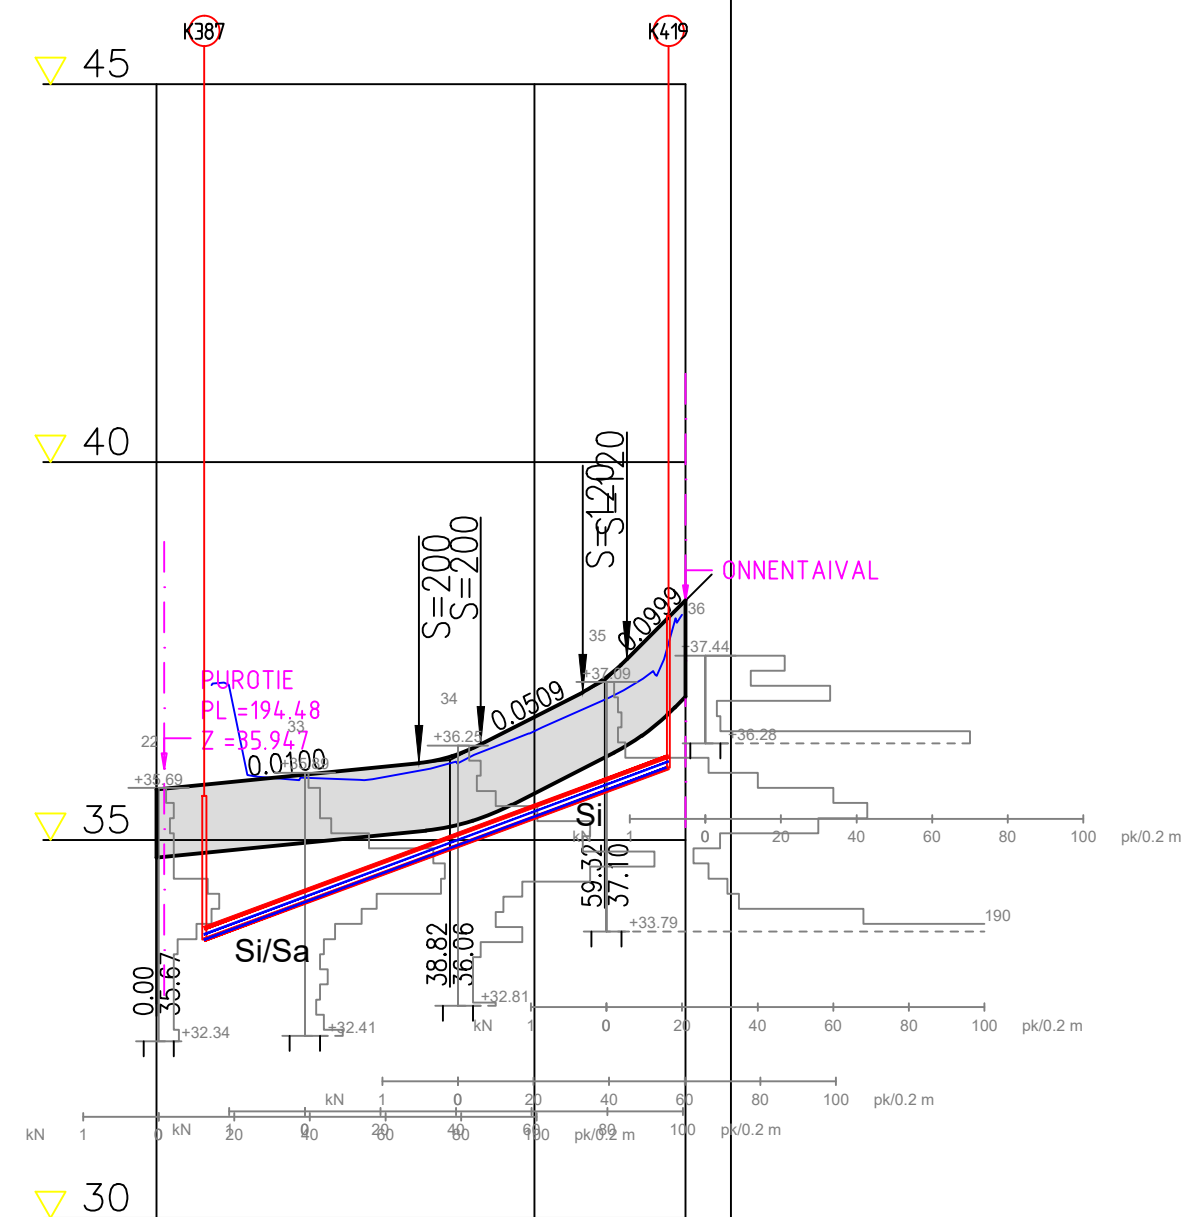

Jätevesi, sisäpohjan korkeus
Putken mitat ja laatu
Paalu, kaivoväli ja kaltevuus
Vesijohto, sisäpohjan korkeus
Putken mitat ja laatu
Paalu, kaivoväli ja kaltevuus

[illegible]

Paineputkien asennussyvyys 1,8 m maanpinnasta. Routasuojaus (T103) jos putkien as.syvyys < 1,8 m. Routasuojaus (T105) jos putkien as.syvyys < 1,1 m.

Korkeusjärjestelmä N60 Työ Pornainen, Pornaisten kunta Laidunalueen kunnallistekniikka		Koordinaattijärjestelmä KKJ2	
PIIRUSTUS Katu- ja rakennussuunnitelma Pituusleikkaus - PP 2			
 Maveplan Maveplan Oy Minna Canthin katu 25 (PL 1096) 70111 Kuopio puh.017 288 8130	TUTK. Mal	PIIRT. TuT	MITTAK. 1:1000/1:100
	SUUNN. TuT		PVM. 30.6.2020
	TARK. SaP	PIIR. NRO	
	HYV. Anl	30031/PIT5	